

Цифровые вольтметры ВР-М03 и ВР-М03-1

ТУ 4221-001-31928807-2014



- ♦ Возможно измерение как линейных, так и фазных напряжений трёхфазной сети
- ♦ Питание от контролируемого напряжения
- ♦ Широкий диапазон измерения напряжения - АС15-450В
- ♦ Диапазон частот - от 40 до 70Гц, возможна поставка на 400Гц
- ♦ Класс точности 1.0
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (17.5 мм)

Назначение

Цифровые вольтметры ВР-М03 и ВР-М03-1 (далее вольтметр) предназначены для технологического контроля величины напряжения в электрических цепях переменного тока, как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. Вольтметр может применяться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основных или дополнительных индикаторов на передвижных и стационарных объектах. Являются средством технологического контроля. Периодической поверке не подлежат.

Конструкция

Вольтметр выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки вольтметра на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм². На лицевой панели расположены трёх разрядные семисегментные индикаторы красного цвета. Вольтметр содержит три гальванически развязанных цепи измерения (только ВР-М03). Вольтметр, в зависимости от схемы подключения, может использоваться для контроля напряжения в независимых линиях или в трёхфазных сетях для контроля линейных или фазных напряжений (только ВР-М03).

Работа прибора

Вольтметры не требуют оперативного питания и подключаются непосредственно в измеряемую цепь.

Для контроля напряжения в однофазных сетях подключение любого входа производится без учёта расположения фазного и нулевого проводников. Для контроля линейных напряжений в трёхфазных сетях нулевую шину следует подключить к каждому входу вольтметра. Для контроля фазных напряжений подключение каждого входа вольтметра производится между фазами. Схемы подключения приведены на рис. 1.

Если в процессе работы напряжение в любой измеряемой линии падает до значения менее 15В, текущее значение напряжения на индикаторе соответствующей линии начинает мигать с периодичностью 1с. Если в процессе работы напряжение в любой измеряемой линии превышает значение 450В, текущее значение напряжения на индикаторе соответствующей линии начинает мигать с периодичностью 1с. Технические характеристики приведены в таблице.

Вольтметр ВР-М03-1 имеет общий ноль и используется только для измерения трёхфазного фазного напряжения.

Таблица

Технические характеристики

| Параметр | Ед.изм. | ВР-М03 | ВР-М03-1 |
|--|---------|-------------------------------------|----------|
| Питание | | От измеряемого напряжения | |
| Частота измеряемого напряжения | Гц | 45...70, 400* | |
| Диапазон измеряемого напряжения | В | АС15...450 | |
| Измерительная цепь, она же питание | | A1-A2, B1-B2, C1-C2 | A-B-C-N |
| Относительная погрешность измерений | % | 1 ± 1 единица младшего разряда | |
| Косвенная погрешность измерений | % | 1 ± 1 единица младшего разряда | |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | |
| Электрическая прочность между измерительными линиями | В | 1500 (1 мин 50Гц) | |
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °С | -25...+55 (УХЛ4) / -40...+55 (УХЛ2) | |
| Температура хранения | °С | -40...+70 | |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (не допускать образования конденсата) | | УХЛ4 или УХЛ2 | |
| Степень защиты по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | | IP40 / IP20 | |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | | 2 | |
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25°С) | |
| Рабочее положение в пространстве | | произвольное | |
| Режим работы | | непрерывный | |
| Габаритные размеры | мм | 18 x 93 x 62 | |
| Масса | кг | 0.06 | |
| Средний срок службы, не менее | лет | 8 | |

* - спец. исполнение

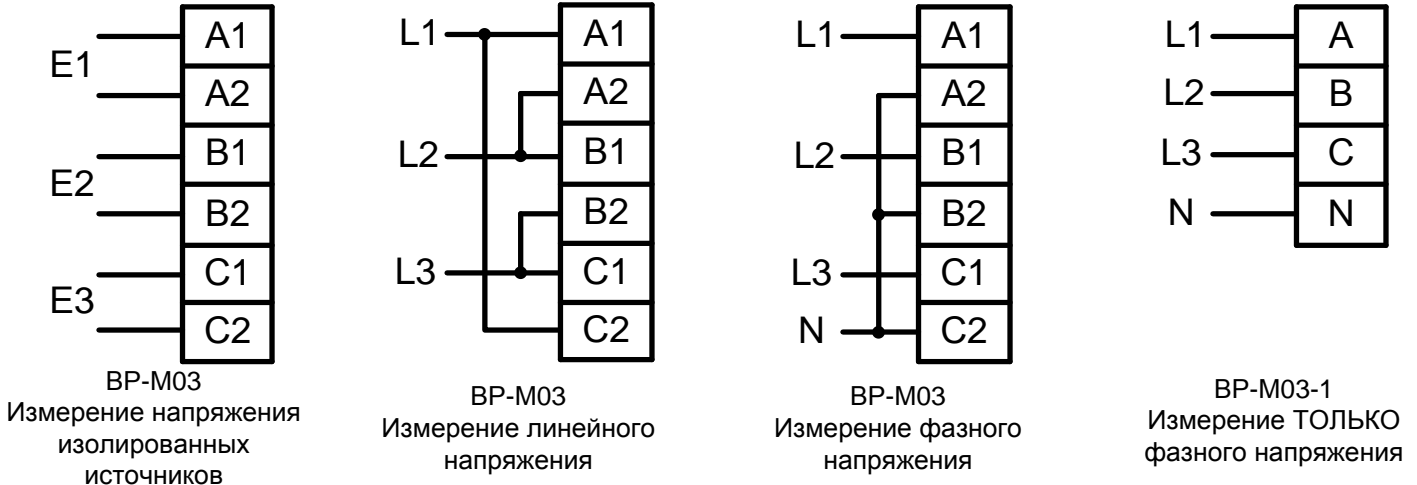
Схемы подключения


Рис. 1

Комплект поставки

1. Вольтметр - 1 шт.
2. Паспорт - 1 экз.
3. Коробка - 1 шт.

Пример записи для заказа:
Вольтметр VP-M03 AC15-450В УХЛ4

 Где: **VP-M03** - название изделия,
AC15-450 В - напряжение питания,
УХЛ4 - климатическое исполнение.


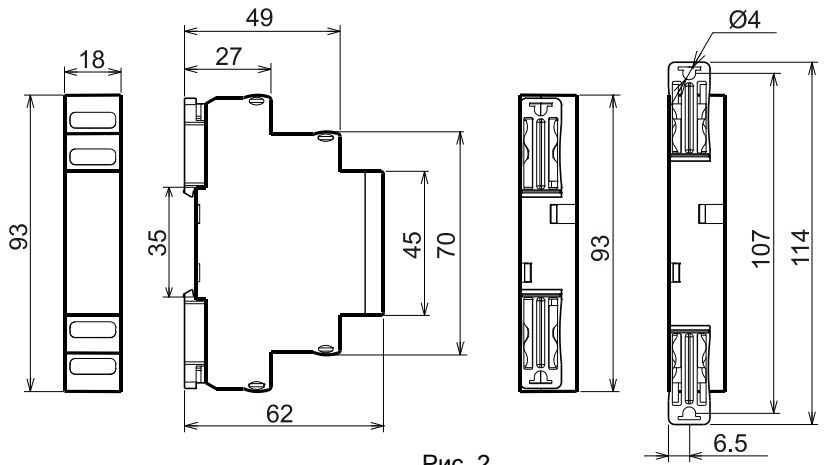
Габаритные размеры


Рис. 2

| Код для заказа (EAN-13) | |
|--------------------------------|---------------|
| наименование | артикул |
| VP-M03 AC15-450В УХЛ4 | 4640016938421 |
| VP-M03 AC15-450В УХЛ2 | 4640016939749 |
| VP-M03 AC15-450В УХЛ4 400 Гц | 4680019911694 |
| VP-M03-1 AC15-450В УХЛ4 | 4640016939626 |
| VP-M03-1 AC15-450В УХЛ2 | 4680019910970 |
| VP-M03-1 AC15-450В УХЛ4 400 Гц | 4680019911144 |

Важно!
 Момент затяжки винтового соединения должен составлять **0,4 Нм**.
 Следует использовать отвертку **0,6*3,5мм**

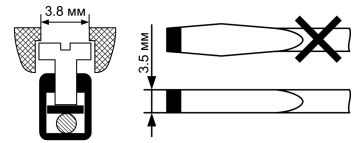

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

Не содержит драгоценные металлы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Дата изготовления нанесена на корпусе изделия.

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде треугольного штампа с личным номером.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Дата продажи _____
 (заполняется потребителем при оформлении претензии)



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.